Podélný profil stoky

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	Bílý Potok pod Smrkem																
POVRCH ÚZEMÍ	1	živicí prolévaný štěrk															
PARCELY	1635	2	2052		1626/3	2052		2054/1									
VZDÁLENOST ŠACHET	7.00	18.30	18.70	38.50	45.00	29.00	5	8.50	28.00	36.00	21.00	22.00	39.00	23.00	23.50	24.00	15.50

NÁZVY ŠACHET: Výust, Š1, Š2, Š3, Š4, Š4, Š6 vpust, LB1, LB2, LB3, LB4, LB5, LB6, LB7, LB8, LB9, LB10 = začátek příkopu

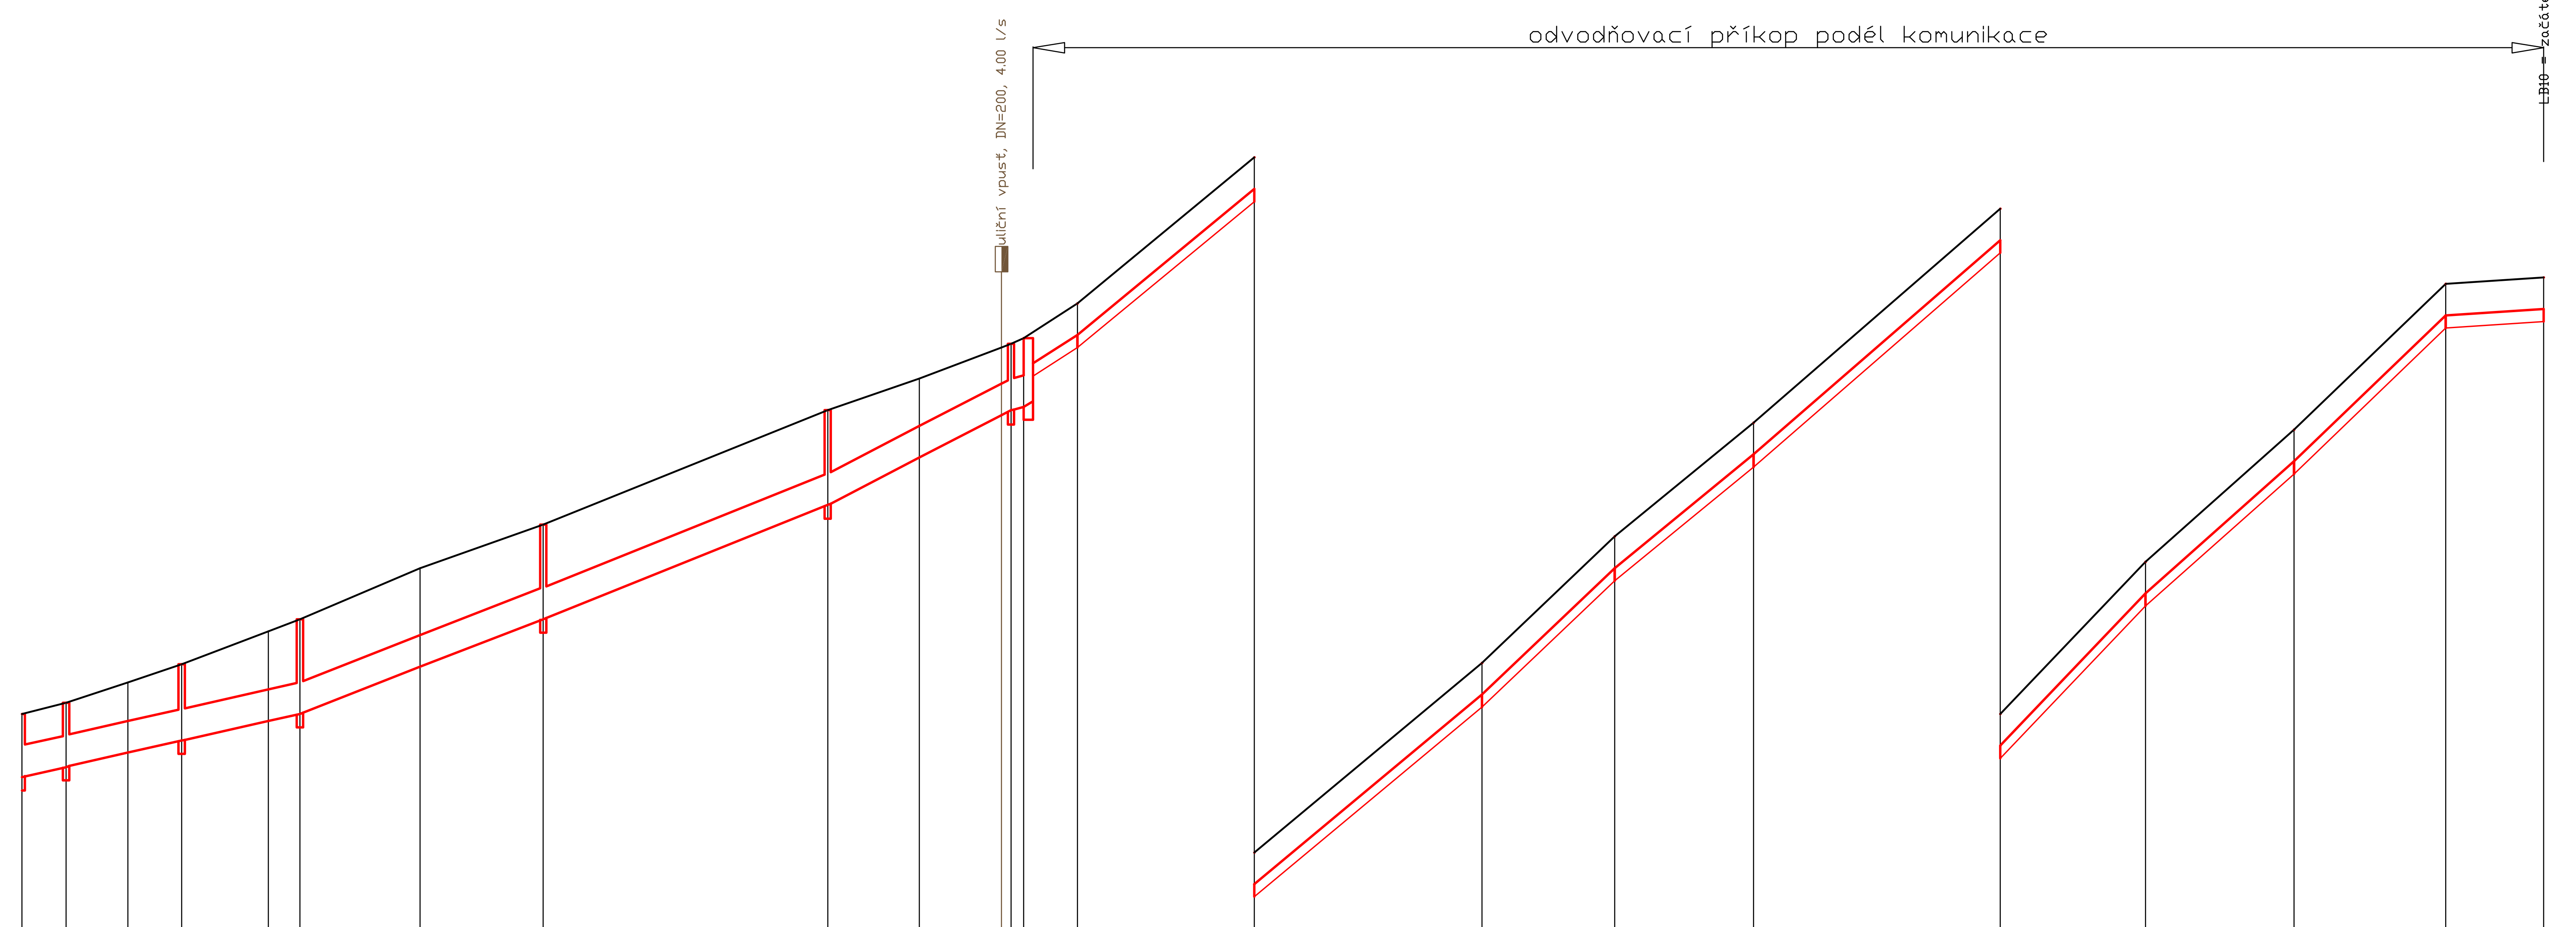

STANIČENÍ [Km],[m]	KÓTA TERÉNU	KÓTA DNA POTRUBÍ	HLOUBKA VÝKOPU
0.00	465.20	464.20	1.10
7.00	465.38	464.36	1.12
16.80	465.70	464.58	1.12
25.30	465.98	464.77	1.31
39.00	466.50	465.09	1.41
44.00	466.70	465.20	1.60
63.00	467.50	465.94	1.56
82.50	468.20	466.70	1.60
127.50	470.00	468.50	1.60
142.00	470.50	469.25	1.25
155.00	470.99	469.92	1.17
156.50	471.05	470.00	1.15
158.50	471.15	470.05 / 470.65	1.20
167.00	471.70	471.20	0.60
195.00	474.00	473.50	0.60
231.00	477.00	476.50	0.60
252.00	479.00	478.50	0.60
274.00	480.80	480.30	0.60
313.00	484.20	483.70	0.60
336.00	486.60	486.10	0.60
359.50	488.70	488.20	0.60
383.50	491.00	490.50	0.60
399.00	491.10	490.60	0.60

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

Staničení: 0.0 – 0.1 – 0.2 – 0.3 – 0.39900; srovnávací roviny 456.00, 467.00, 475.00

SKLON [promile] – DÉLKA [m]	22.73 - 44.00	38.96 - 38.50	40.00 - 45.00	51.72 - 29.00	6	7	82.14 - 28.00	83.33 - 36.00	95.24 - 21.00	81.82 - 22.00	87.18 - 39.00	104.35 - 23.00	89.36 - 23.50	95.83 - 24.00	11
DN [mm] – MATERIÁL – DÉLKA [m]	500 - BETON - 158.50					500 - dlažba - 240.50									
KAPACITA [l/s] – RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)	526.80 - 2.68	689.98 - 3.51	699.13 - 3.56	795.11 - 4.05	3										

LEGENDA:
1) trvalý travní porost
2) 1628/2
3) 552.55 - 2.81
4)
5) 2.00
6) 25.00 - 2.00
7) 64.71 - 8.50
8)
9) 0.00 - 0.00
10)
11) 6.45 - 15.50

POZN.:
PŘEDPOKLÁDANÝ POČET PŘÍPOJEK NA STOCE: 7 KUSŮ

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY BUDOU NAPOJENY POMOCÍ ODBOČEK
PŘÍPADNĚ BUDE PROVEDENO NAPOJENÍ PŘÍMO DO KANALIZAČNÍCH ŠACHET.
POLOHA KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK JE ORIENTAČNÍ A BUDE UPŘESNĚNA BĚHEM REALIZACE S MAJITELI PŘILEHLÝCH NEMOVITOSTÍ A POZEMKŮ!

PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NEJSOU V PODÉLNÝCH PROFILECH STOK ZAKRESLENY. TYTO PŘÍPOJKY BUDOU VYTÝČENY AŽ NA MÍSTĚ STAVBY.

ZÁKRES IS JE POUZE ORIENTAČNÍ!
PŘED VÝSTAVBOU JE NUTNÉ INŽ. SÍTĚ VYTÝČIT!

Souřadnicový systém: JTSK

Výškový systém: Bpv

Hlavní inženýr projektu: ING. KATEŘINA HÁNOVÁ
ZHOTOVITEL DOKUMENTACE: SPOLEČNOST VRV+SHDP, Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
PROJEKTANT – Vypracoval: BC. MILAN ŠTUKA
Odp. projektant: ING. MGR. P. DVOŘÁK
Techn. kontrola: ING. JAN CIHLÁŘ
VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s., Nábřežní 4 150 56 Praha 5
SWECO Sustainable engineering and design

Kraj: LIBERECKÝ
Obec: BÍLÝ POTOK
Investor: Dobrovolný svazek obcí MIKROREGION FRÝDLANTSKO

PODKLADOVÁ ANALÝZA A VYPRACOVÁNÍ PODKLADŮ PRO NÁSLEDNOU REALIZACI VYBRANÝCH PROTIPOVODŇOVÝCH OPATŘENÍ V MIKROREGIONU FRÝDLANTSKO

ID 2 – KANALIZACE "U RYCHTROVNY"

D.2 PODÉLNÝ PROFIL – DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Soubor	D2_Podelny profil_NOVY.dwg
Formát	2A4
Datum	01/2014
Stupeň	DUR + DSP
Zakázka	2495/002
Měřítko	1:100/1000
Výkres č.:	D.2